

7-43-22



(2018)建材质监认字(15)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1449

检测报告

TEST REPORT

报告编号: JN2021WX0065



样品名称: 地铁区间联络通道防火逃生门

Sample Name

委托单位: 四川兴事发门窗有限责任公司

Applicant

检测类别: 委托检测

Test Type

国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心
National Building Material Industry Hardware and Plumbing Equipment Quality Supervision and Test Center



检测报告 (TEST REPORT)



报告编号 No.: JN2021WX0065 本报告正文第 1 页, 共 2 页

委托单位 Applicant	四川兴事发门窗有限责任公司	检测类别 Test Type	委托检测
受检单位 Inspected Entity	四川兴事发门窗有限责任公司	收样日期 Receive Date	2021 年 2 月 24 日
工程名称及使用部位 Engineering Name and Application Part	—	检测日期 Test Date	2021 年 2 月 25 日
样品名称 Sample Name	地铁区间联络通道防火逃生门	样品数量 Sample Quantity	1 樘
型号/规格 Type/Specification	1080mm×2180mm	样品等级 Grade	—
生产单位 Manufacturer	四川兴事发门窗有限责任公司	样品状态 Sample State	完好
生产日期/批号 Production Date/Lot No	—/—	商标 Trade Mark	兴事发
检测依据 Ref Documents	GB/T 7106-2019《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》		
判定依据 Decision Documents	客户要求		
检测项目 Test Item	抗风压性能。		
检测结论 Test Conclusion	该样品经检测, 所检项目符合客户要求。 签发日期: 2021 年 3 月 17 日 Issued by (Stamp)		
附注 Remarks	1. 本检测结果仅对收到的样品负责。 2. 委托方要求: 对试件分别施加±2600Pa (10 次反复)、±5000Pa (1 次) 的压力差, 均未出现功能障碍或损坏。		

批准: 审核: 主 检:
Approved by: Inspected by: Tested by:

王东旭

刘 明

国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心

检 测 报 告 (TEST REPORT)

报告编号No: JN2021WX0065 本报告正文第 2 页, 共 2 页


试件面积 (m ²)		2.354	框扇密封材料	密封胶条	
开启缝长 (m)		6.000	玻璃品种	——	
序号	检测项目	检测依据	客户要求	检测结果	单项判定
1	抗风压性能	GB/T 7106-2019	对试件分别施加±2600Pa（1次）、±3500Pa（10次反复）、±5000Pa（1次）的压力差，均未出现功能障碍或损坏。	对试件分别施加±2600Pa（1次）、±3500Pa（10次反复）、±5000Pa（1次）的压力差，均未出现功能障碍或损坏。	符合

检测地址为: 北京市通州区梨园镇大稿村工业园;
联系电话: 4000330789、010-88724984。

(本页以下空白)



*****结束*****

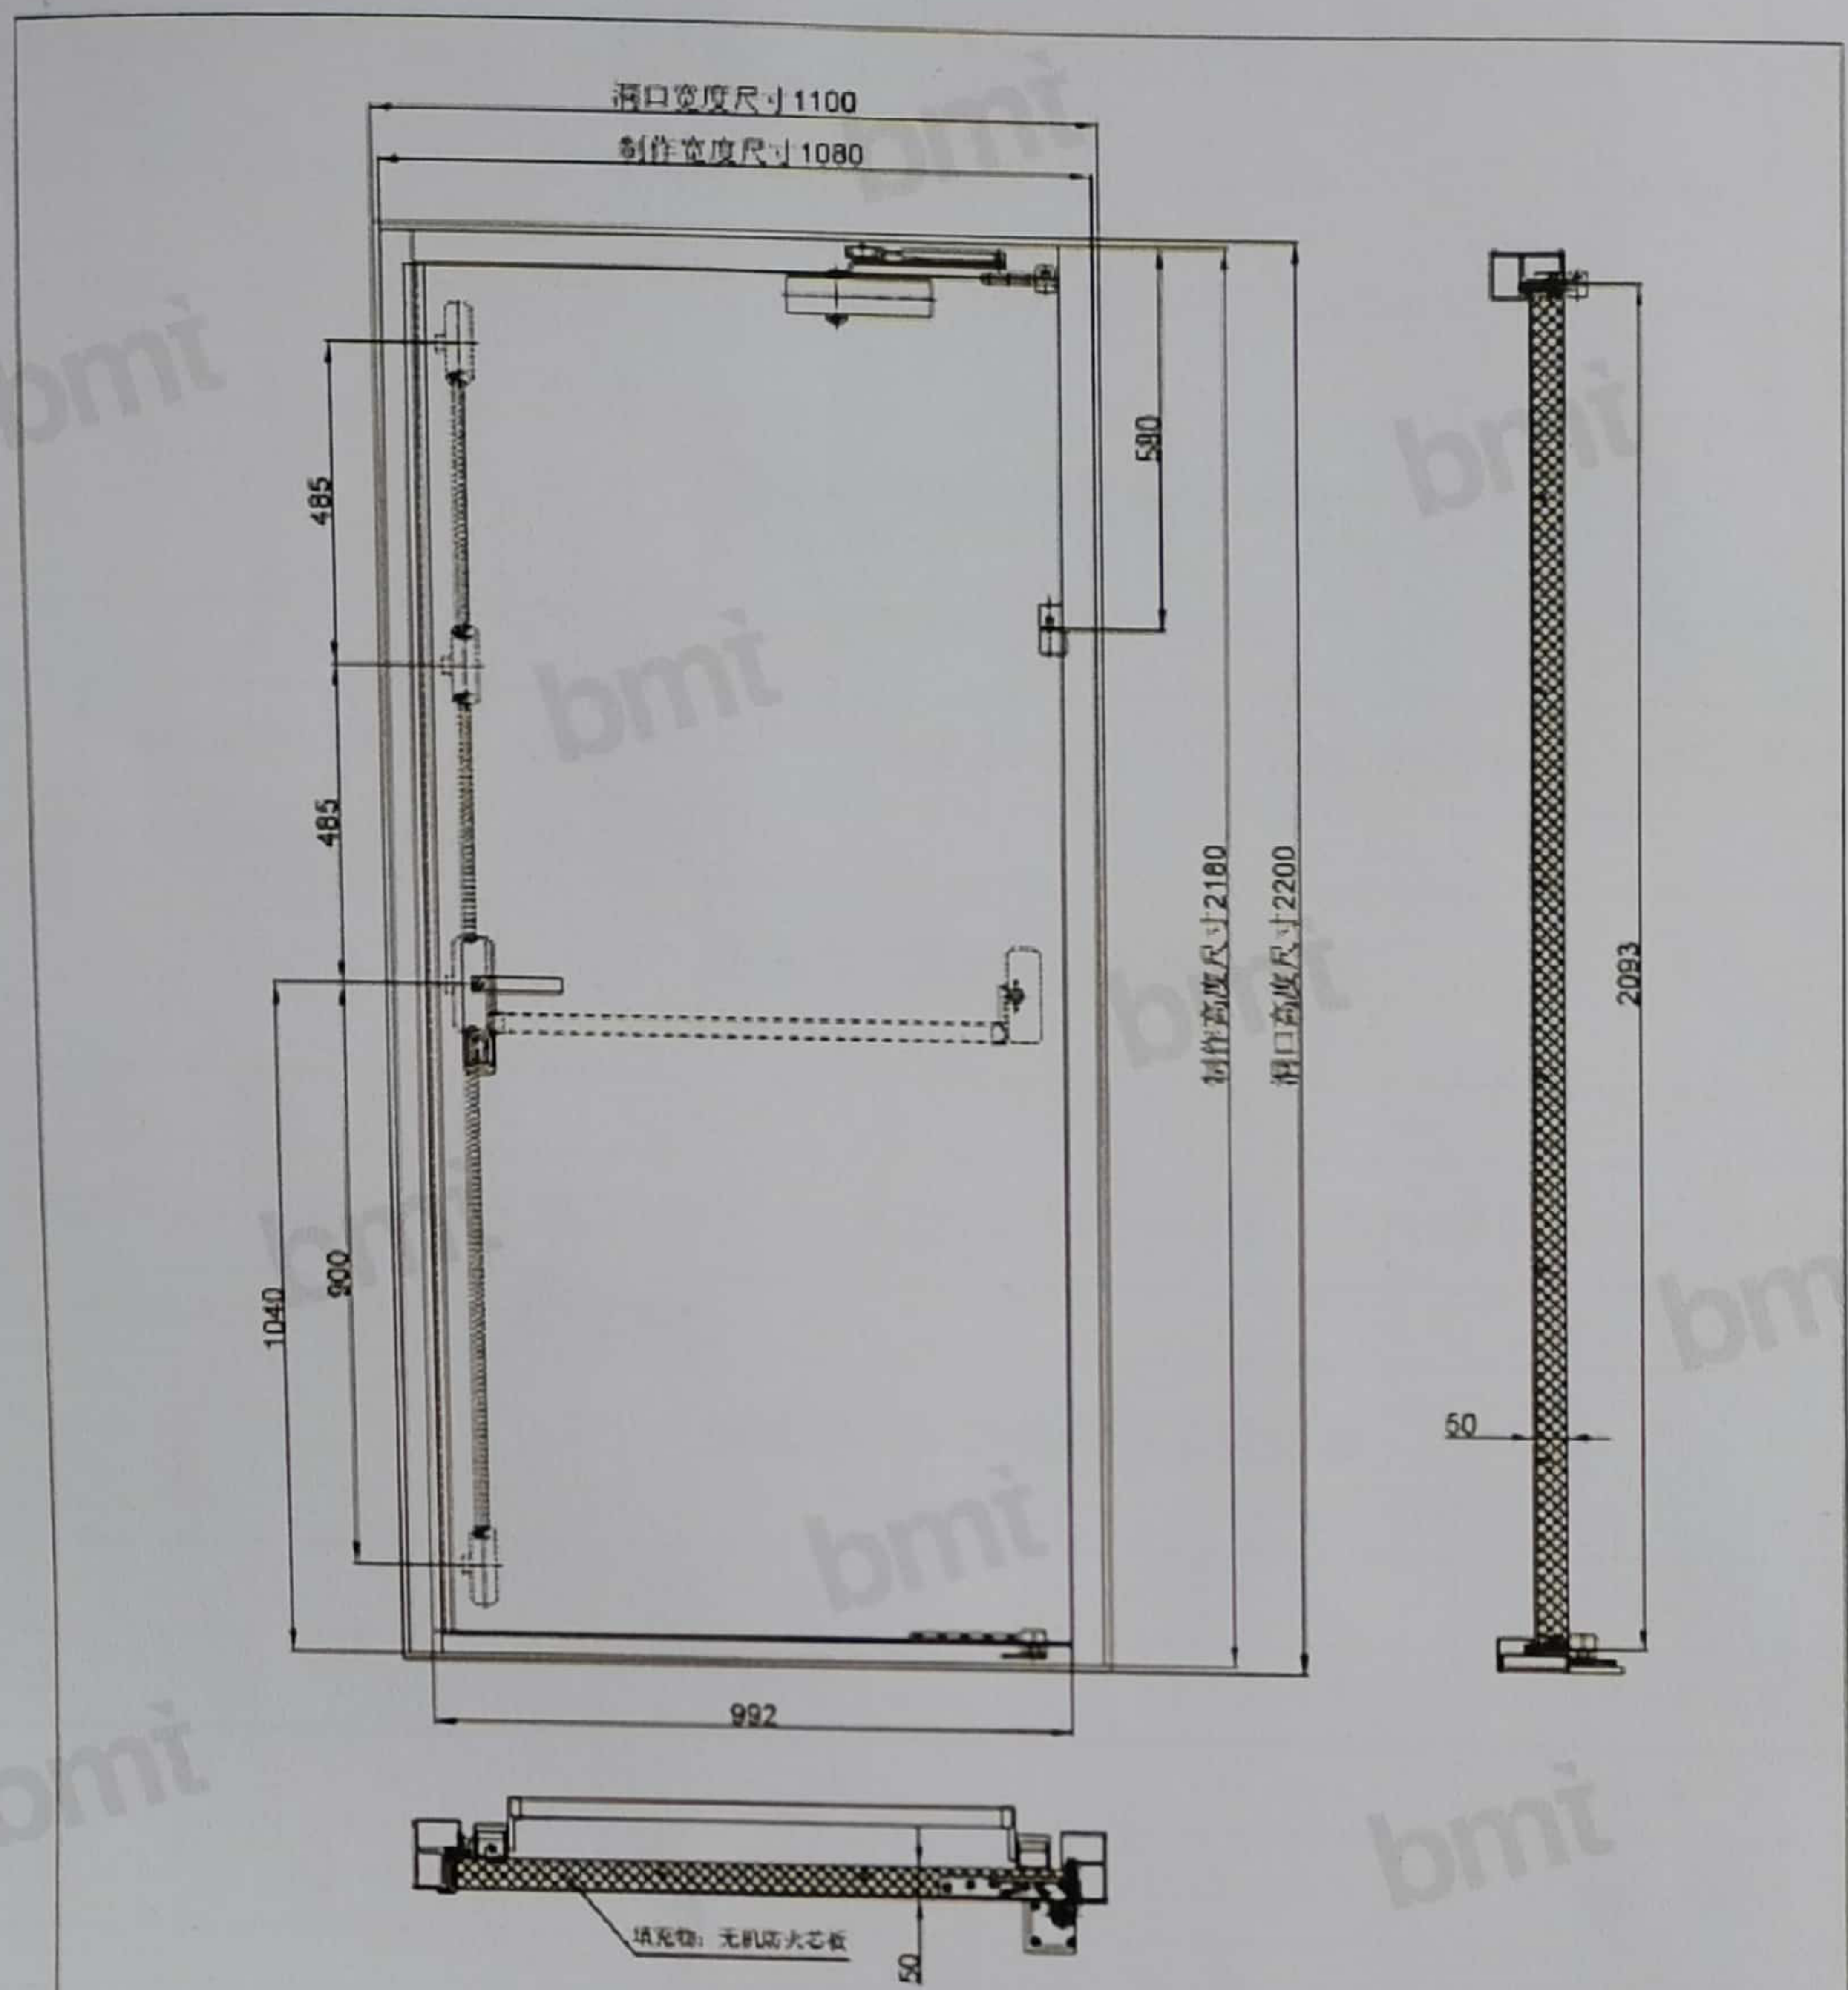

注：
1、图示产品为外右开50甲级地铁区间联络通道防火逃生门；
2、产品配置推闩式机械逃生门锁，防火铰链、闭门器、防火膨胀密封件；

						钢质隔热防火门	1080*2180		
更改标记	数量	更改单号	签名	日期		地铁区间联络 通道防火逃生门	等级标准	数量	比例
设计									10
审核									
批准									
工艺									
制图							第 3 页	共 4 页	
							四川兴事发门窗有限责任公司		
						107040002640			

建筑外门窗气密性能分级表GB/T 31433-2015

分级	1	2	3	4	5	6	7	8
单位缝长 分级指标值 $q_1/[\text{m}^3/(\text{m}\cdot\text{h})]$	$4.0\geq q_1>3.5$	$3.5\geq q_1>3.0$	$3.0\geq q_1>2.5$	$2.5\geq q_1>2.0$	$2.0\geq q_1>1.5$	$1.5\geq q_1>1.0$	$1.0\geq q_1>0.5$	$q_1\leq 0.5$
单位面积 分级指标值 $q_2/[\text{m}^3/(\text{m}^2\cdot\text{h})]$	$12\geq q_2>10.5$	$10.5\geq q_2>9.0$	$9.0\geq q_2>7.5$	$7.5\geq q_2>6.0$	$6.0\geq q_2>4.5$	$4.5\geq q_2>3.0$	$3.0\geq q_2>1.5$	$q_2\leq 1.5$

建筑外门窗水密性能分级表GB/T 31433-2015
单位：Pa

分 级	1	2	3	4	5	6
分级指标 ΔP	$100\leq\Delta P<150$	$150\leq\Delta P<250$	$250\leq\Delta P<350$	$350\leq\Delta P<500$	$500\leq\Delta P<700$	$\Delta P\geq 700$

注：第 6 级应在分级后同时注明具体检测压力差值。

建筑外门窗抗风压性能分级表GB/T 31433-2015
单位：kPa

分 级	1	2	3	4	5	6	7	8	9
分级指标 P_3	$1.0\leq P_3<1.5$	$1.5\leq P_3<2.0$	$2.0\leq P_3<2.5$	$2.5\leq P_3<3.0$	$3.0\leq P_3<3.5$	$3.5\leq P_3<4.0$	$4.0\leq P_3<4.5$	$4.5\leq P_3<5.0$	$P_3\geq 5.0$

注：第 9 级应在分级后同时注明具体检测压力差值。

建筑外门、外窗传热系数分级GB/T 8484-2008
单位：W/($\text{m}^2\cdot\text{K}$)

分级	1	2	3	4	5
分级指标值	$K\geq 5.0$	$5.0>K\geq 4.0$	$4.0>K\geq 3.5$	$3.5>K\geq 3.0$	$3.0>K\geq 2.5$
分级	6	7	8	9	10
分级指标值	$2.5>K\geq 2.0$	$2.0>K\geq 1.6$	$1.6>K\geq 1.3$	$1.3>K\geq 1.1$	$K<1.1$

玻璃门、外窗抗结露因子分级

分级	1	2	3	4	5
分级指标值	$CRF\leq 35$	$35<CRF\leq 40$	$40<CRF\leq 45$	$45<CRF\leq 50$	$50<CRF\leq 55$
分级	6	7	8	9	10
分级指标值	$55<CRF\leq 60$	$60<CRF\leq 65$	$65<CRF\leq 70$	$70<CRF\leq 75$	$CRF>75$

建筑门窗空气声隔声性能分级表GB/T 8485-2008
单位：dB

分级	1	2	3	4	5	6
外门、外窗的 分级指标值	$20\leq R_w+C_{tr}<25$	$25\leq R_w+C_{tr}<30$	$30\leq R_w+C_{tr}<35$	$35\leq R_w+C_{tr}<40$	$40\leq R_w+C_{tr}<45$	$R_w+C_{tr}\geq 45$
内门、内窗的 分级指标值	$20\leq R_w+C<25$	$25\leq R_w+C<30$	$30\leq R_w+C<35$	$35\leq R_w+C<40$	$40\leq R_w+C<45$	$R_w+C\geq 45$

注：用于对建筑内机器、设备噪声源隔声的建筑内门窗，对中低频噪声宜用外门窗的指标值进行分级；对中高频噪声仍可采用内门窗的指标值进行分级。

注：本分级表仅供参考。



注意事项

NOTICE

- 1、报告无“检验检测专用章”或检测单位公章、骑缝章无效。

Test report is invalid without the “special seal for test report” or that of test department and perforated rider stamp on it.

- 2、不得部分复制本报告；复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检测单位公章无效。

Duplication of test report is invalid without the “special seal for test report” or that of test department re-stamped on it.

- 3、报告无主检、审核、批准签字无效。

Test report is invalid without the signatures of the persons for chief test, verification and approval.

- 4、报告涂改无效。

Test report is invalid if altered.

- 5、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出。

Any dissidence about the test report should be brought forward to the test department within 15 days from the date of receiving the test report.

- 6、一般情况，委托检测仅对收到的样品负责。

In general, for entrusted tests the responsibilities are undertaken for the delivered samples only.



路线备注：沿阜石路高架向西行驶，见金顶西街出口进入辅路，金安桥下右转，第二个丁字路口（第一个红绿灯）右转，直行 600 米路北。



地址：北京市石景山区金顶北路 69 号(100041)

Add: No. 69 JinDing North Road, Shijingshan District, Beijing, China 100041

网址(Web): www.bmtbj.cn

电话(Tel): 010-88724984 88749821

传真(Fax): 010-88715189

客服热线: 400-0330-789